

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου απο τις 12-6-2024 και τις αναφερόμενες διαπιστώσεις, σας αναφέρουμε τις ενέργειες που έχουν γίνει απο την εταιρεία, σχετικά με αυτές


Α) Στο ημυπαίθριο χώρο υπήρχαν κλιματιστικά & ψυκτικά μηχανήματα:

όπως διακρίνεται στην Φωτο 1 & Φωτο 1.α , τα ψυκτικά μηχανήματα που ήταν τοποθετημένα στο ημυπαίθριο χώρο έχουν απομακρυνθεί και έχουν τοποθετηθεί εντός του μηχανοστασίου – ψυχοστασίου.

Το μηχανοστάσιο – ψυχοστασιο έχει καλυφθεί εσωτερικά με ηχοαπορροφητικά φύλλα (τύπου eggcur) που μειώνουν την εκπομπή θορύβου κατα την λειτουργία των μηχανημάτων

Η θύρα του μηχανοστασίου – ψυχοστασίου παραμένει κλειστή

Φωτο 1

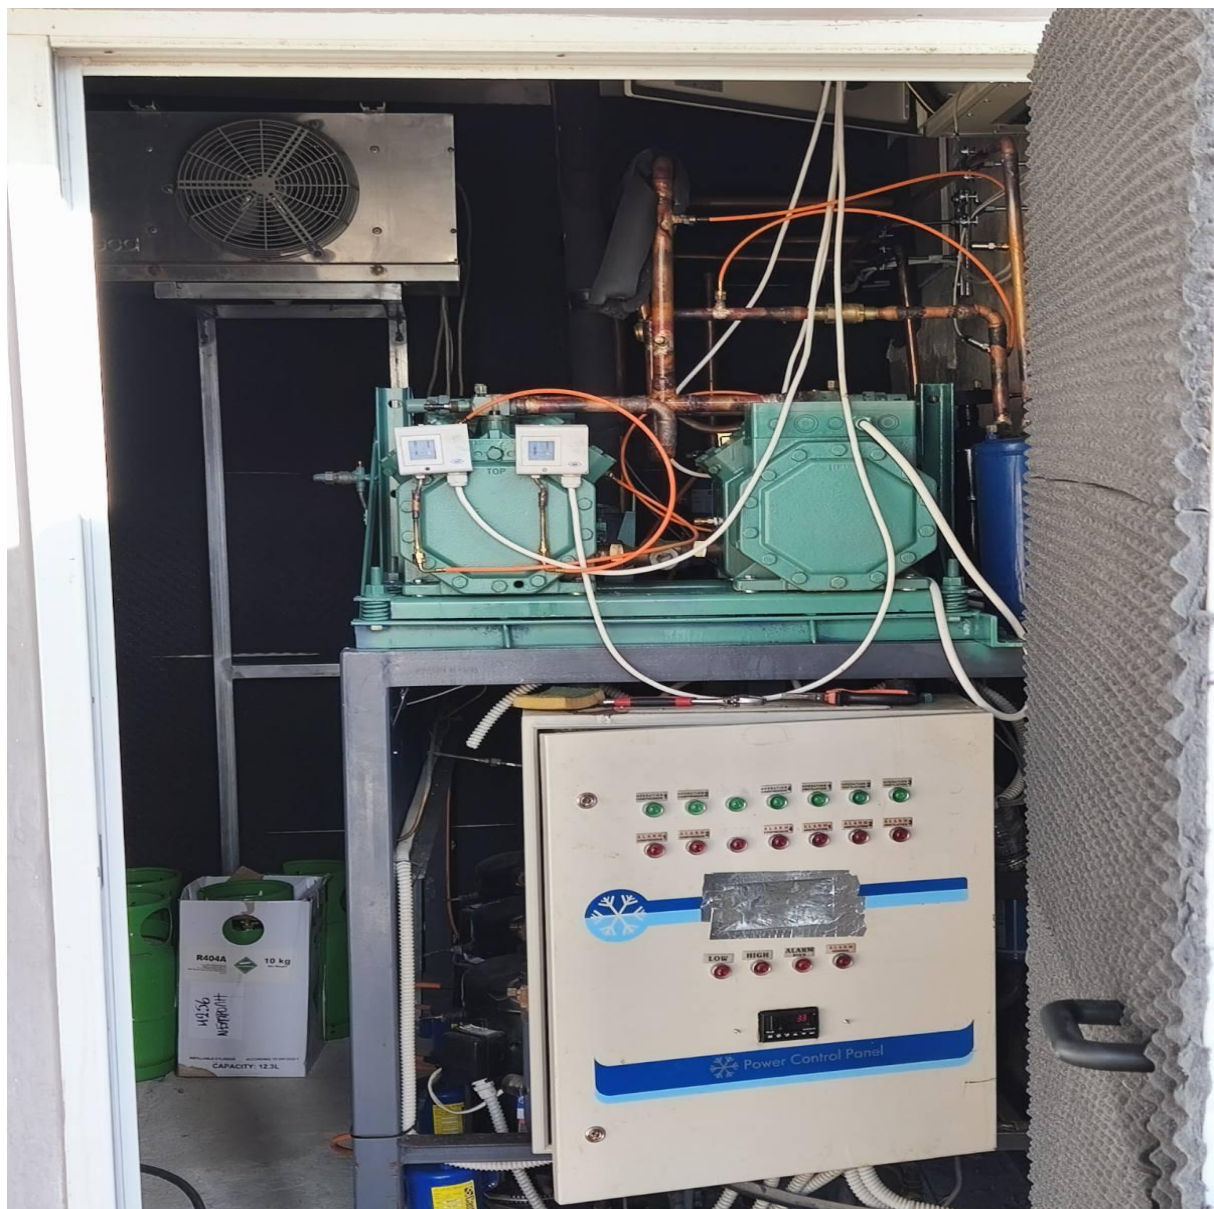

Φωτο 1.α



Επίσης μηχανήματα κλιματισμού ή ψυγείων δεν υπάρχουν στο ημιυπαίθριο χώρο όπως διακρίνεται στην φωτο 2.

Φωτο 2



B) Στο χώρο της αποθήκης υπάρχει γεννητρία:

Η υφισταμένη γεννητρία είναι χαμηλής ισχύος που χρησιμοποιείται ως Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατά την ολική διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

ΔΕΝ λειτουργεί ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μηχανήματα (κλιματιστικά – ψυγεία), παρα δίνει ισχύ σε φωτισμό – ταμεία – πυρασφάλεια.

Όπως διακρίνεται στην φωτο 3 & φωτο 3.α , έχει δημιουργηθεί κλειστός χώρος όπου είναι τοποθετημένη η γεννητρία, που έχει καλυφθεί εσωτερικά με ηχοαπορροφητικά φύλλα (τύπου eggcup) που μειώνουν την εκπομπή θορύβου κατά την λειτουργία της

Η θύρα του χώρου γεννητρίας παραμένει κλειστή

Φωτο 3



Φωτο 3.α



Τα κλιματιστικά μηχανήματα που υπάρχουν θα αντικατασταθούν με μηχανήματα ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ χαμηλής εκπομπής ήχου και θα μεταφερθούν στο δώμα (αλλη θέση) μόλις θα παραληφθούν. (Σημ. έχει δοθεί η αναλογη παραγγελια στον προμηθευτη της εταιρείας)

Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις επισυναπτόμενες φωτο που αφορούν τις εργασίες που έχει κάνει η επιχείρηση , για την μείωση του εκπομπόμενου θορύβου , θεωρούμαι οτι η εκπομπόμενος θόρυβος στα όρια της επιχείρησης θα είναι μικρότερος των 50 dBa

Ο Συνταξας Μηχανικός

